

A se păstra cu atenție!

Instrucțiuni de montare

Modul de comunicație KM 271

1. Generalități

Atenție!

Modulul este presărat cu piese electronice sensibile.

De aceea nu se va atinge platina! Pericol de deteriorare!

Înainte de instalarea modulului se va atinge scurt rețeaua de conducte pentru a se scurge încărcarea electrică a corpului.

2. Montarea

2.1 Instalarea modulului

- Instalația se va deconecta de la curent.
- Se ridică carcasa aparatului de reglare (Fig. 1).

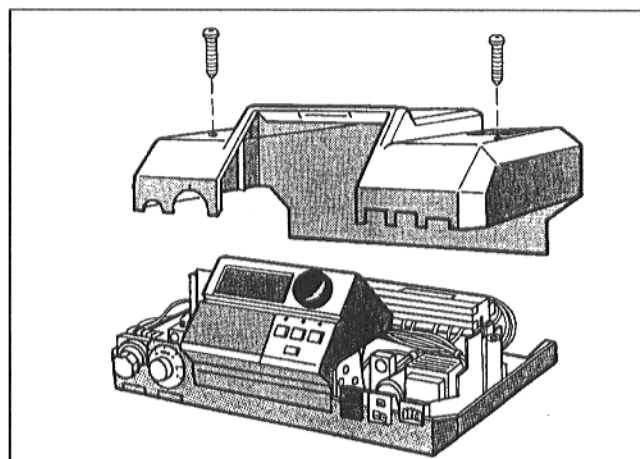


Fig. 1

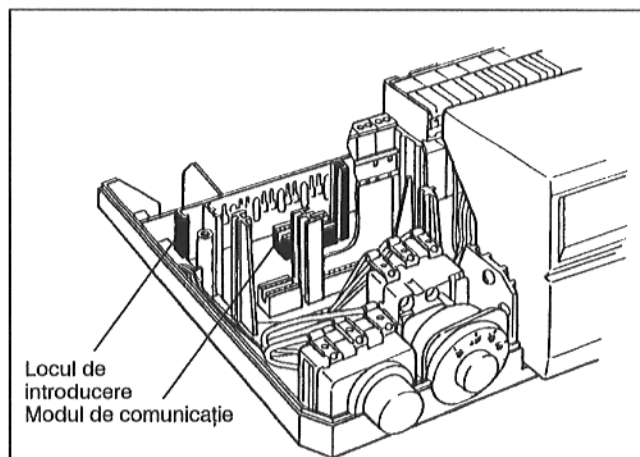


Fig. 2

- Modulul se introduce în șenilele conductoare și se apasă în regleta cu fișe (Fig. 3).
- Aparatul de reglare se înșurubează la loc.
- Se verifică funcțiunile.
Verificarea se poate realiza prin rotirea butonului rotitor. Dacă în display apare "ABGAS" (= GAZ DE EVACUARE) atunci modul este recunoscut și montat corect

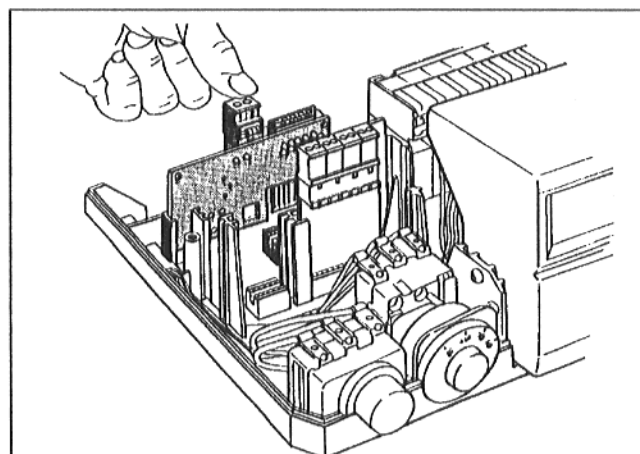


Fig. 3