

Observație!

Instalarea, sigurantele, întrerupătorul principal, întrerupătorul de oprire urgentă și măsurile de siguranță vor fi conforme cu normele locale.

Atenție! Este interzisă folosirea conductorului de protecție galben / verde drept circuit de comandă.


- 1) Contactul se deschide la creșterea temperaturii.
- 2) Curentul total absorbit nu trebuie să depășească 10A.
- 3) Atenție! Fiecare regulator î se va aloca numai câte un singur MEC2 MEC 2 poate introduce, la alegeră, în modulul controllerului sau se poate conecta prin intermediul setului de montaj pentru încăpere (dotare suplimentară) la un modul ZM.. sau FM...
- 4) Posibilități de conectare pentru componente de siguranță.
- 5) La conectarea mai multor componente EOCAN-BUS, se vor închide întrerupătoarele S 1 la prima și la ultima componentă.
- 6) Pentru aplicații standard ecranarea nu este necesară. (Ecranul se va monta numai pe o singură parte).

Tensiunea de comandă 230 V~

Tensiunea joasă

Mușa de racord pentru echipamente externe de service

BUS (intern)

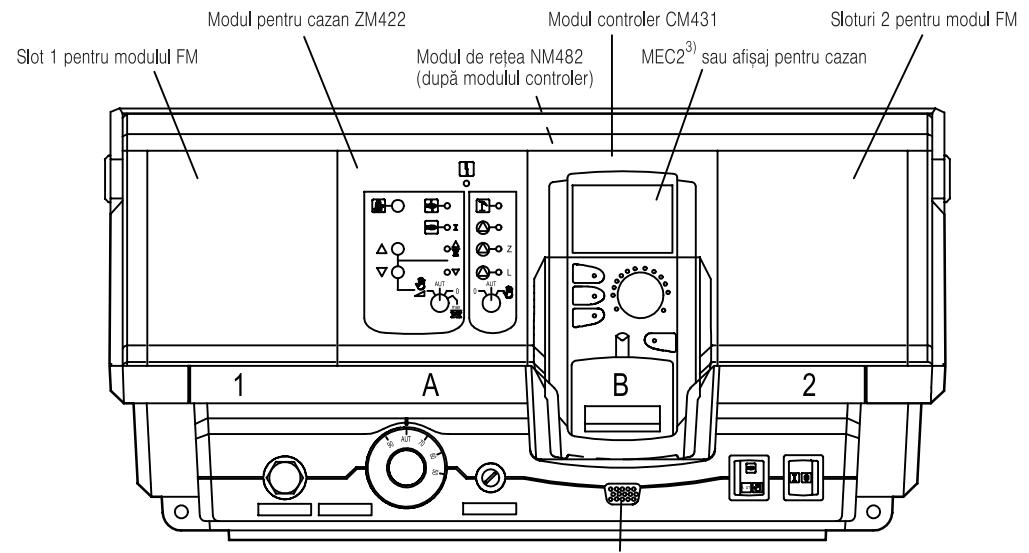


Stări de comutare

Pozitia comutatorului	Treapta 1			Treapta 2 / cu modulare		
	k1	k2	k3	Buton ▲ apăsat	Buton ▼ apăsat	
0	-	✓	-	-	✓	-
AUT	Regim de reglaj	Regim de reglaj mai căld	Regim de reglaj mai rece	Regim de reglaj	Regim de reglaj	Regim de reglaj
0	-	✓	-	-	✓	-
max. HII	-	✓	-	-	✓	-


Pozitia comutatorului	(PH) k4	(PS) k5	(PZ) k6
0	-	✓	-
AUT	Regim de reglaj	Regim de reglaj	Regim de reglaj
0	-	✓	-
max. HII	-	✓	-

▲ = mai căld
▼ = mai rece

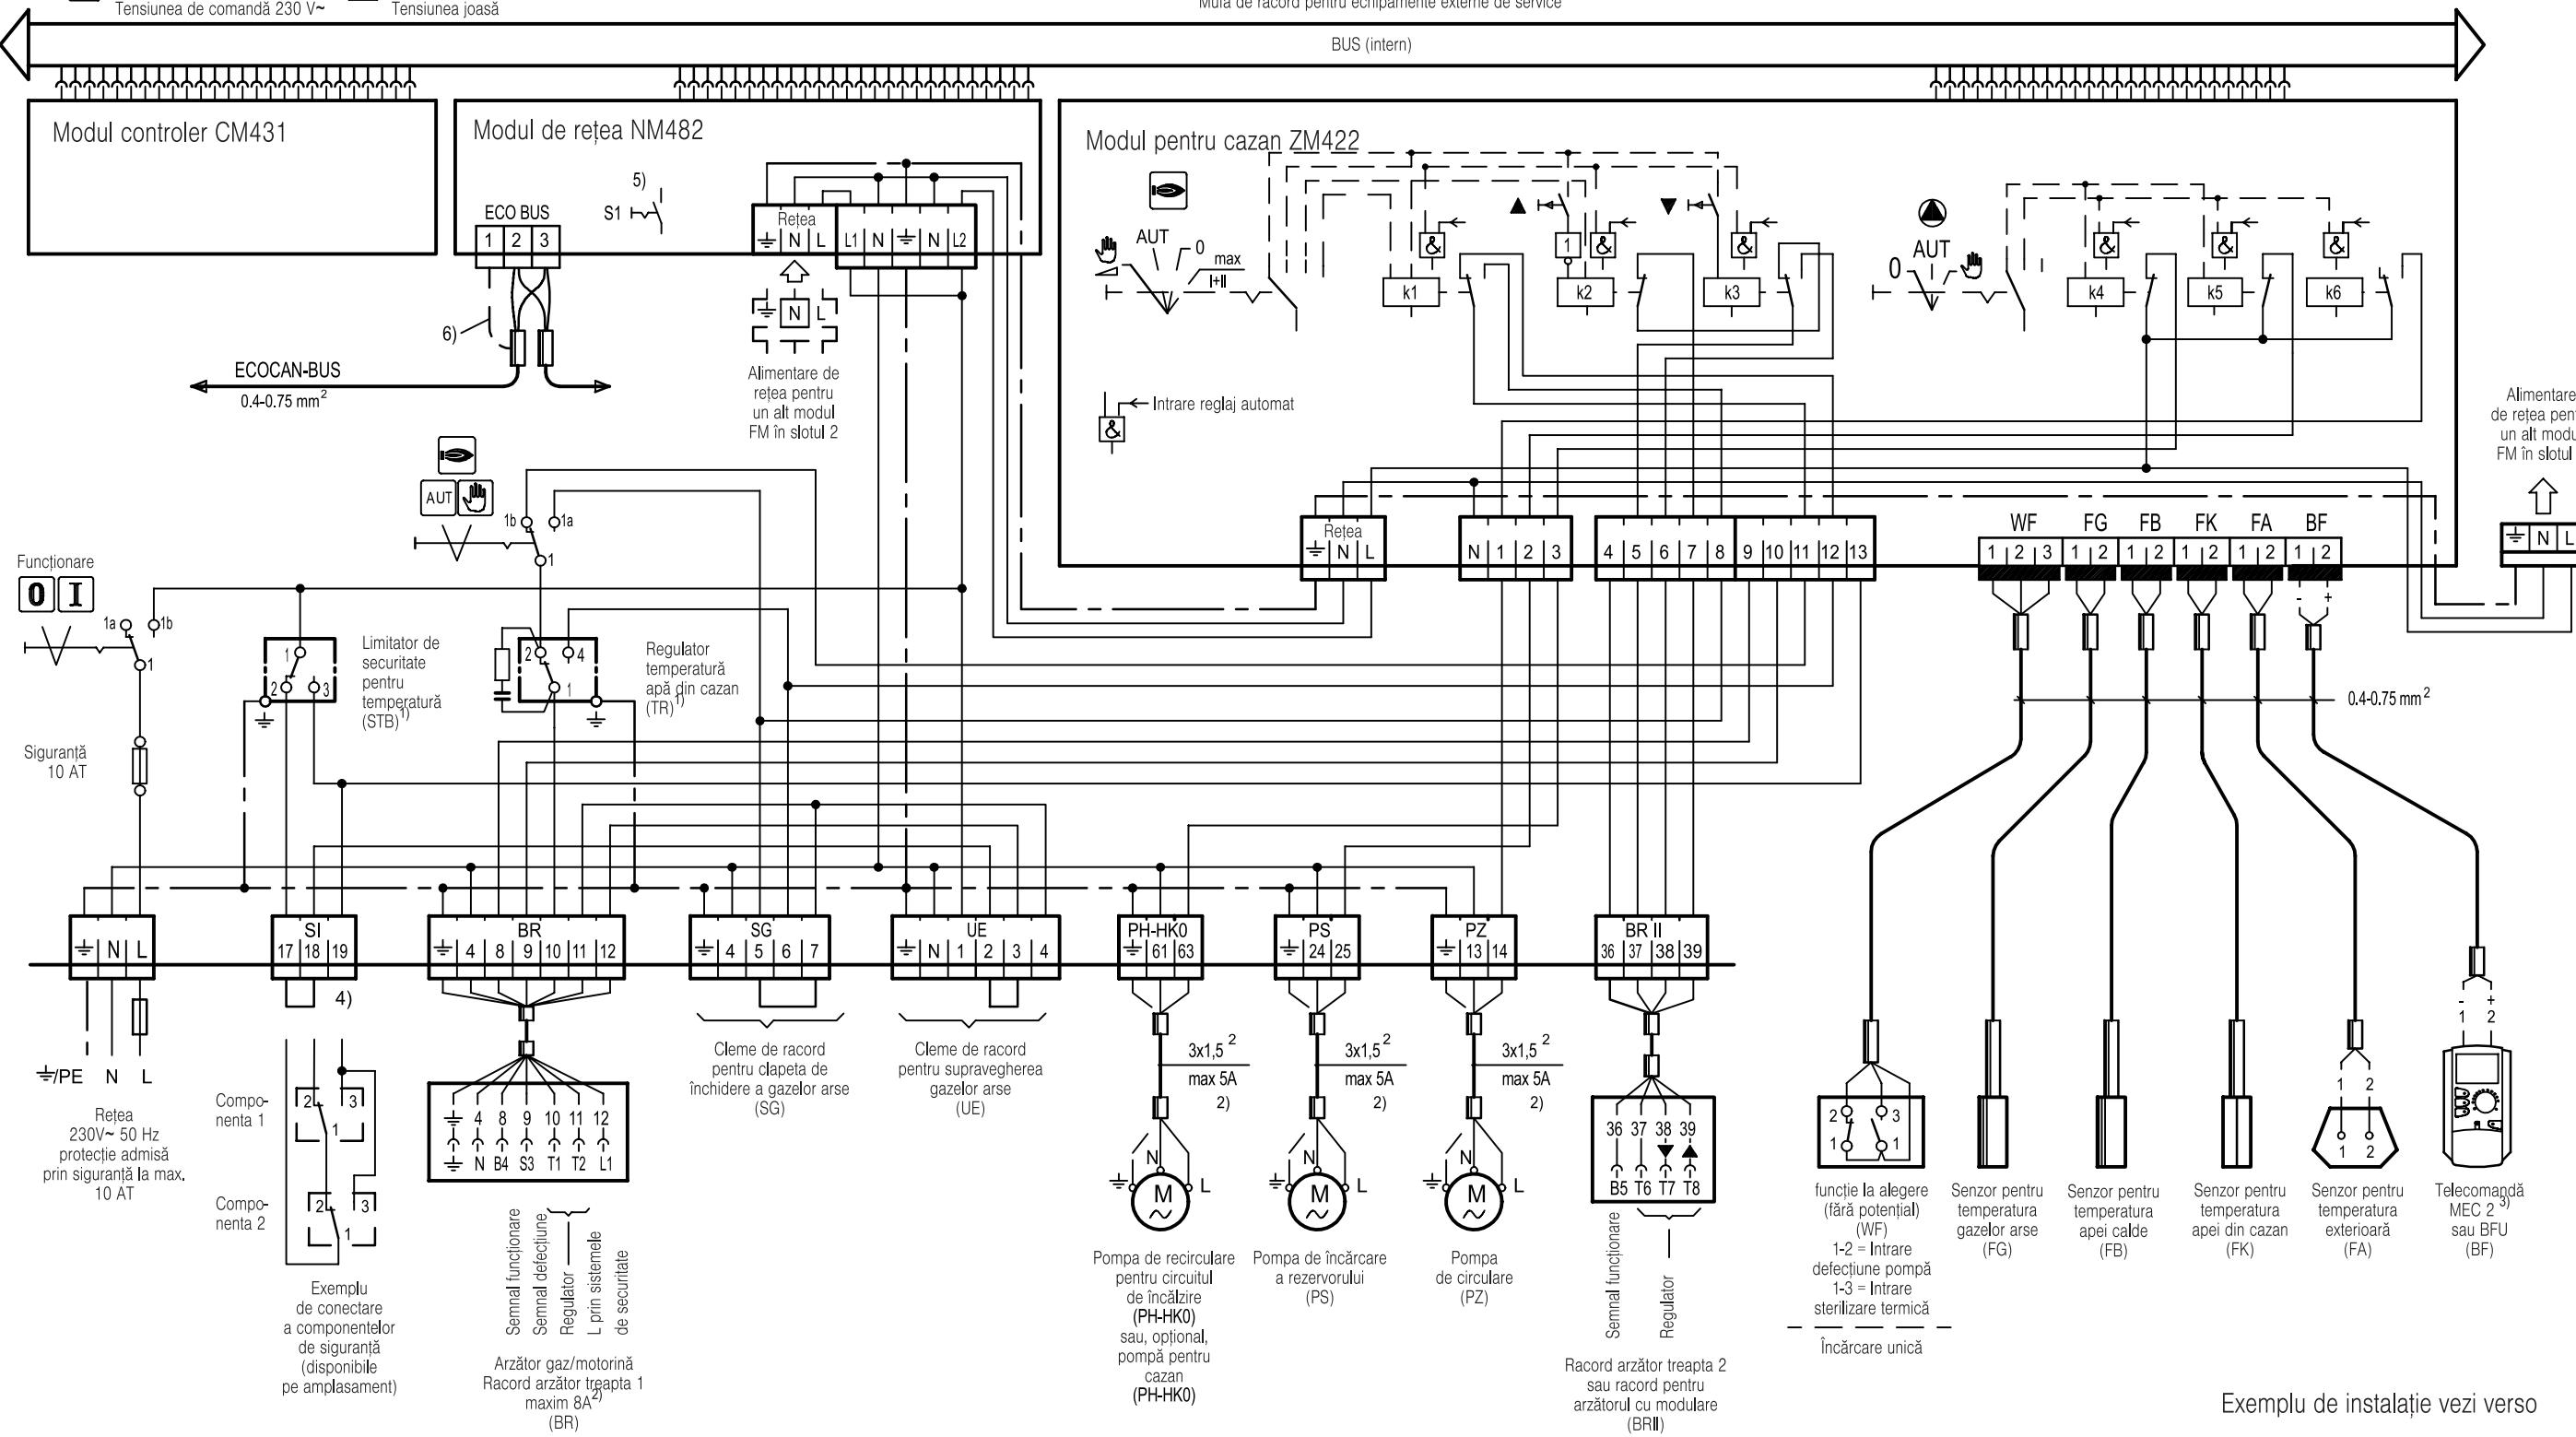


Legendă:

BF Telecomanda MEC2 sau BFU
 BR Arzător
 FA Senzor temperatură exteroară
 FB Senzor temperatură apă caldă
 FK Senzor temperatură apă cazon
 FV Senzor temperatură tur
 HK Circuit de încălzire
 KR Clapetă de reținere
 PH Pompă de recirculare pentru circuitul de încălzire
 PS Pompă de umplere a rezervorului
 PZ Pompă de circulație
 THV Ventil termostatic de calorifer
 UV Supapă de descărcare

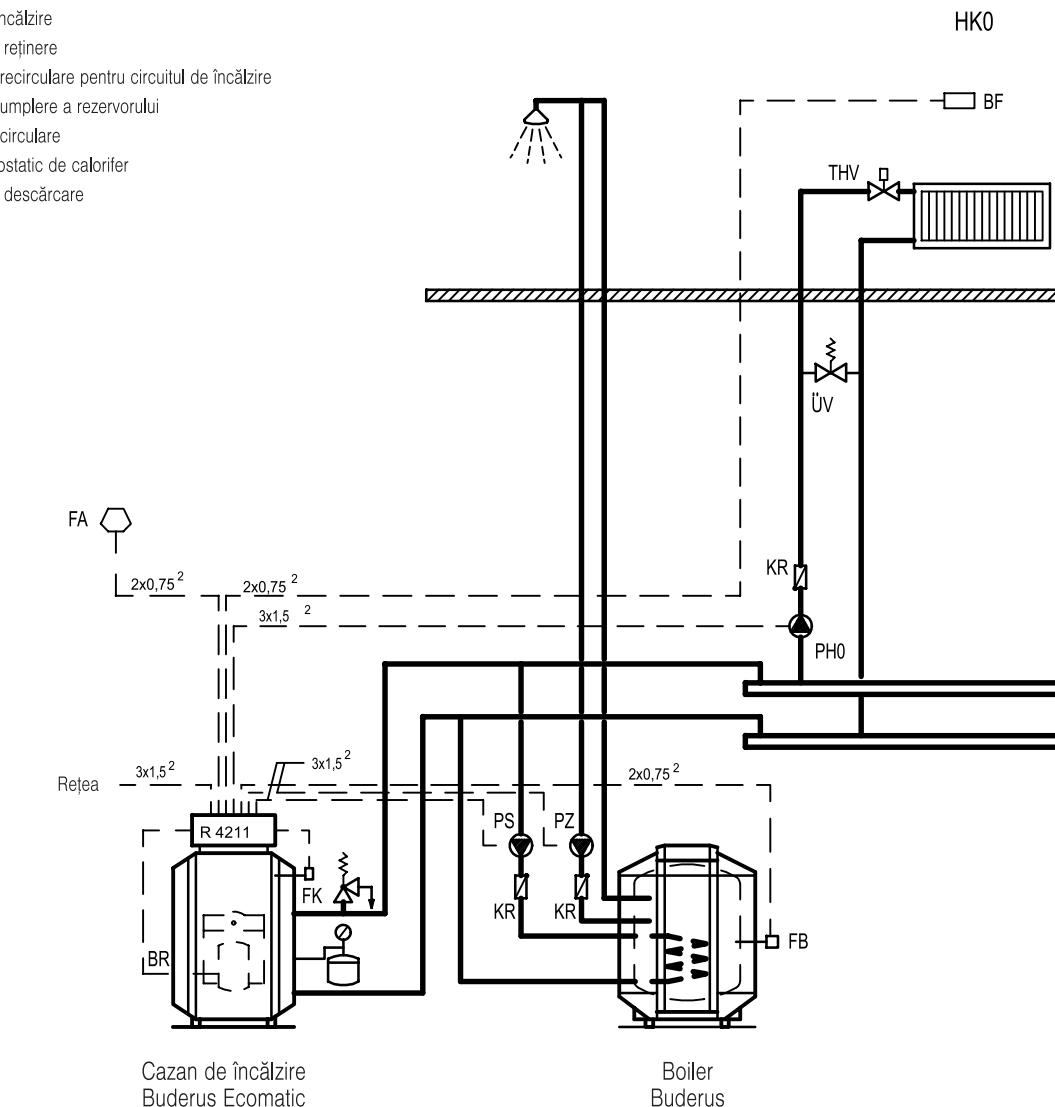

Exemplu de instalatie cu dotare standard

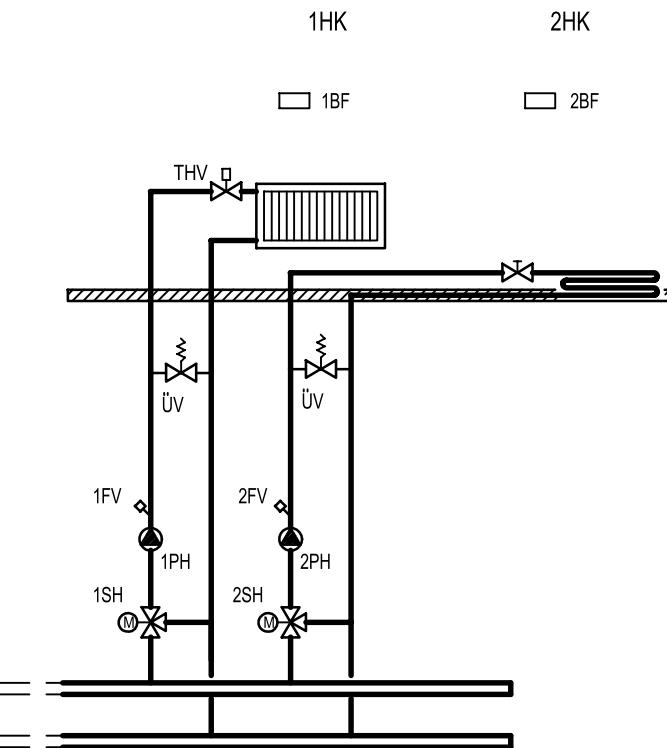

- La folosirea pompelor de recirculare cu turărie reglabilă se poate renunța la supapa de descărcare

Exemplu de instalatie cu posibilitati de extensie de ex. cu modul FM442 (dotare suplimentara)