




Robert Bosch GmbH
 Thermotechnik Division
 P.O. Box 1308
 D-72448 Wetzlar / Germany
www.thermotechnik.com



6 720 610 134-00.20

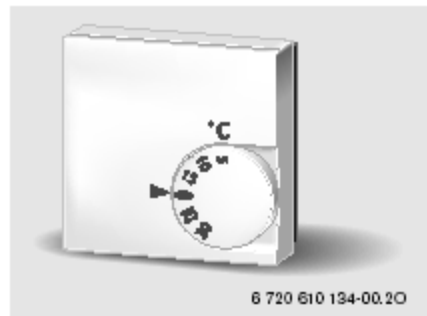

TR 12 Instrucțiuni de utilizare

Termostat de ambianță de tip totul sau nimic, pentru centrale termice cu funcționare într-o singură treaptă, pompe de circulație sau alte echipamente similare.

Montajul trebuie efectuat de către un specialist autorizat, conform cu schema electrică din interiorul capacului și instrucțiunile de instalare ale echipamentului comandat.

Vor fi respectate normativele și prescripțiile în vigoare.


- Termostatul trebuie montat conform VDE 0 100 și NP-I7-2002, pe o suprafață netedă, izolantă și neinflamabilă.

Termostatul de ambianță trebuie montat în incinte uscate și închise, cu umiditate relativă de max 95 %, fără condensare.




Interferențele radio corespund normelor VDE 0875 și EN 55014.

Punctul de declanșare nu corespunde cu temperatura citită pe buton, în cazul acționării manuale. El poate fi atins abia după o funcționare în regim automat de minim două ore.


Montaj

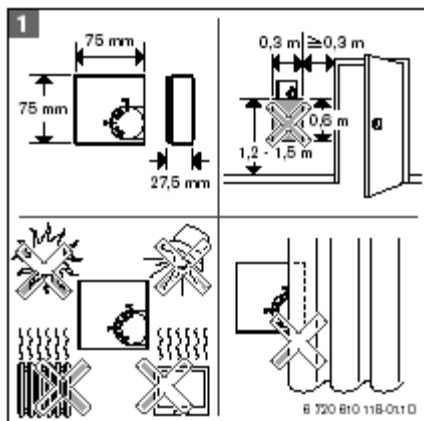

Conexiuni electrice

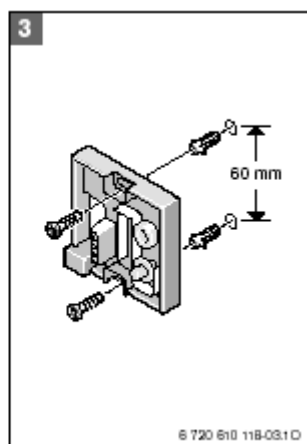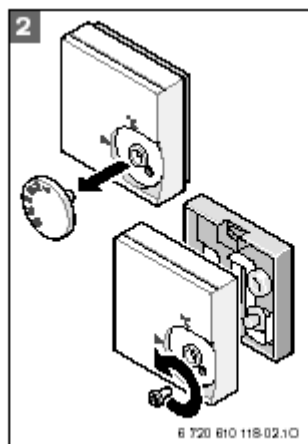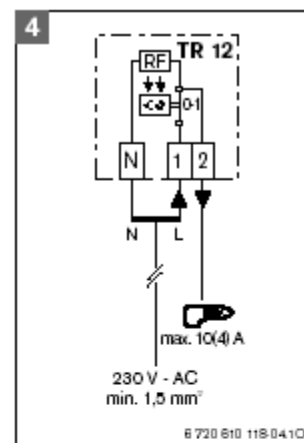

Reglaj

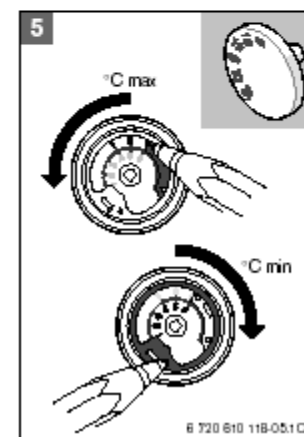

°C min: 1 ... 6 = 5 °C ... 30 °C
 °C max: 1 ... 6 = 5 °C ... 30 °C